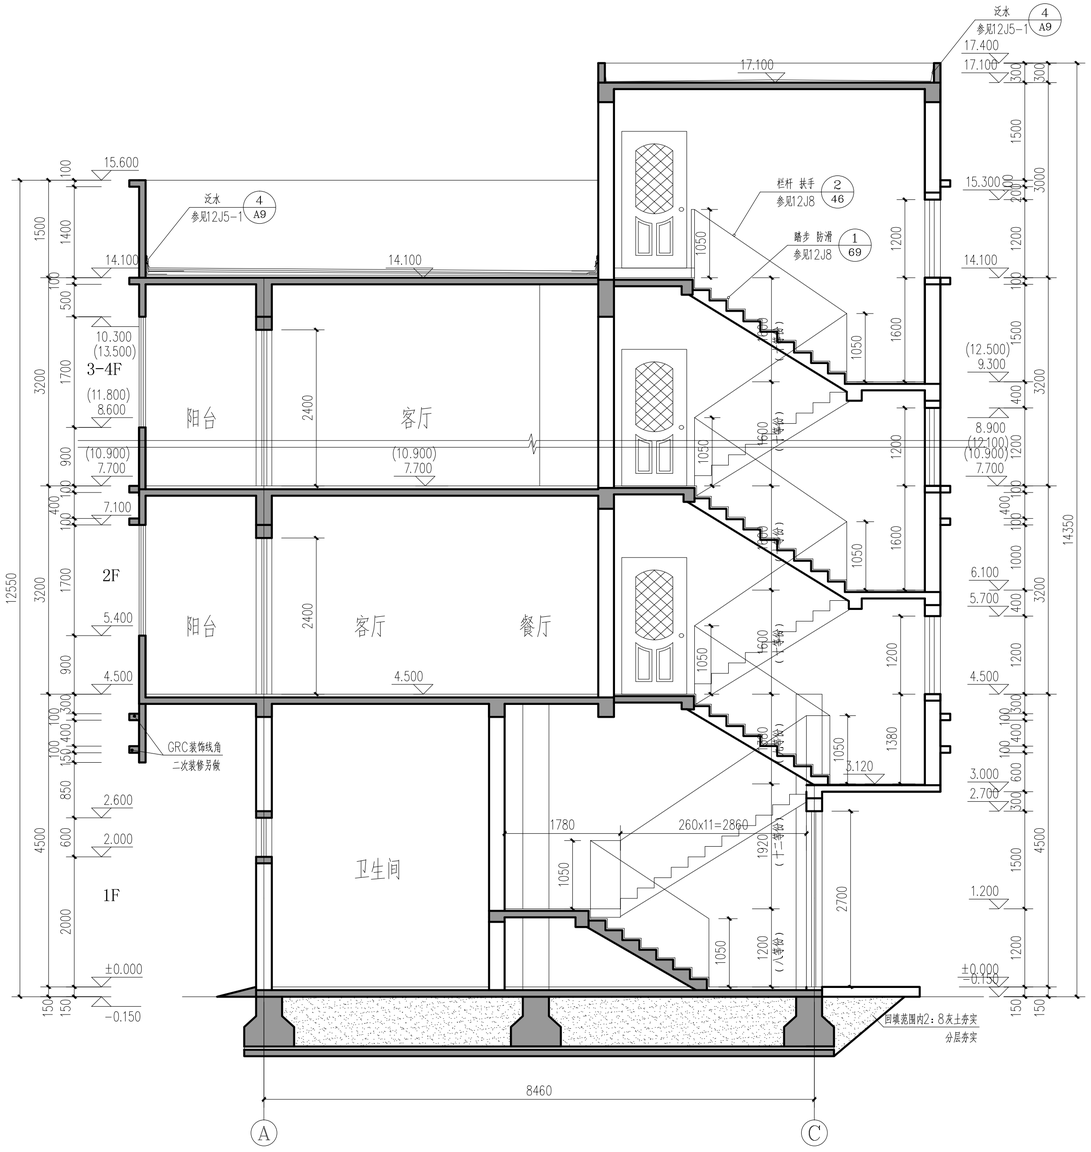

1-1剖面图 1:50

注：1. 各预留洞口详见建施平面图和设备施工图
2. 不锈钢栏杆垂直杆件净距不大于110mm，除扶手外不应有水平杆件

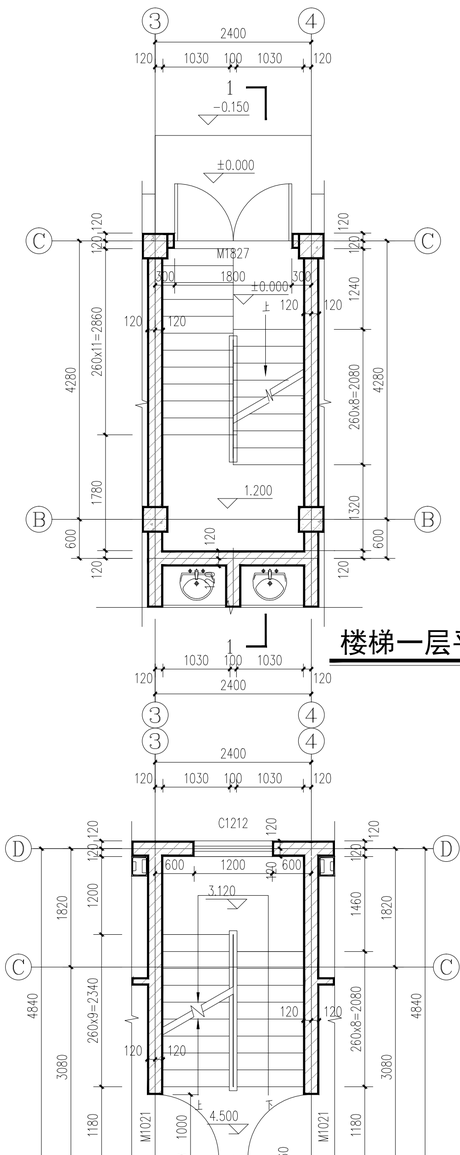

楼梯一层平面图 1:50

楼梯二层平面图 1:50

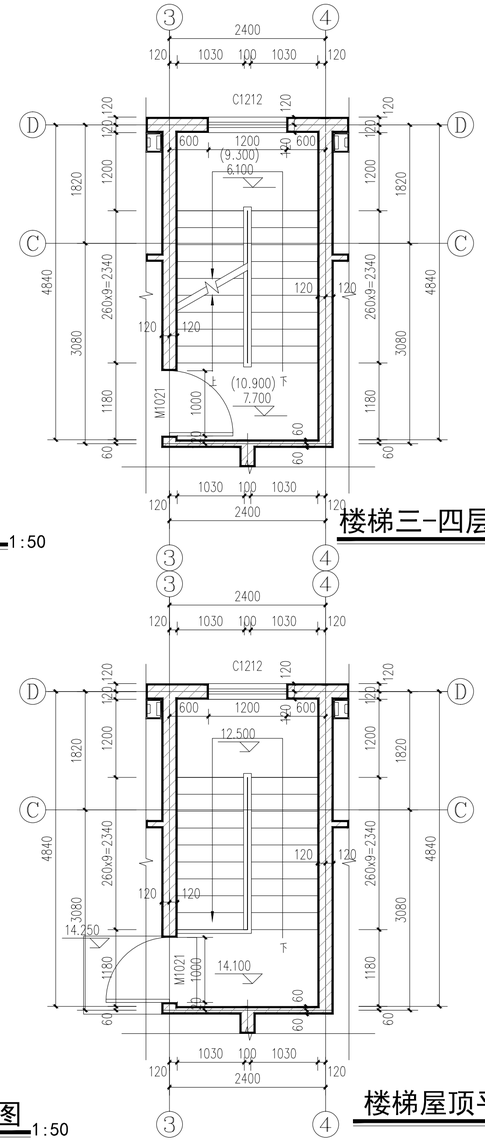

楼梯三-四层平面图 1:50

楼梯屋顶平面图 1:50