




名称	编号	截面	材质
钢柱	GZ1	□200x200x12x12	Q345B
钢梁	GL1	HW200x200x8x12	Q345B
钢梁	GL2	HN200x100x5.5x8	Q345B

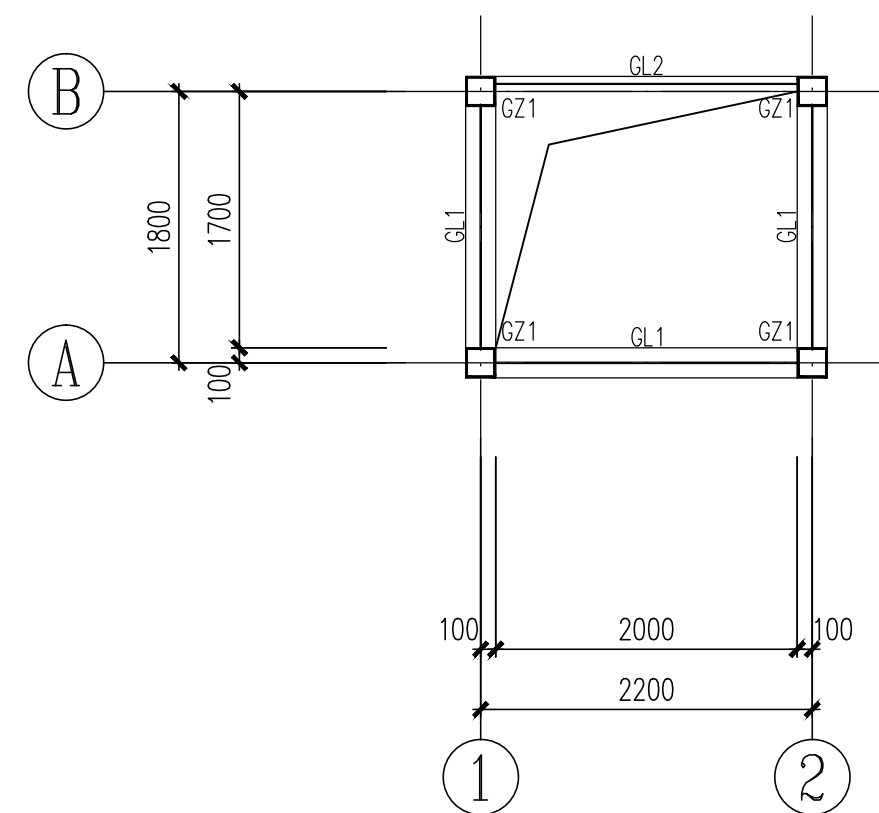


钢结构电梯平面图 1:50

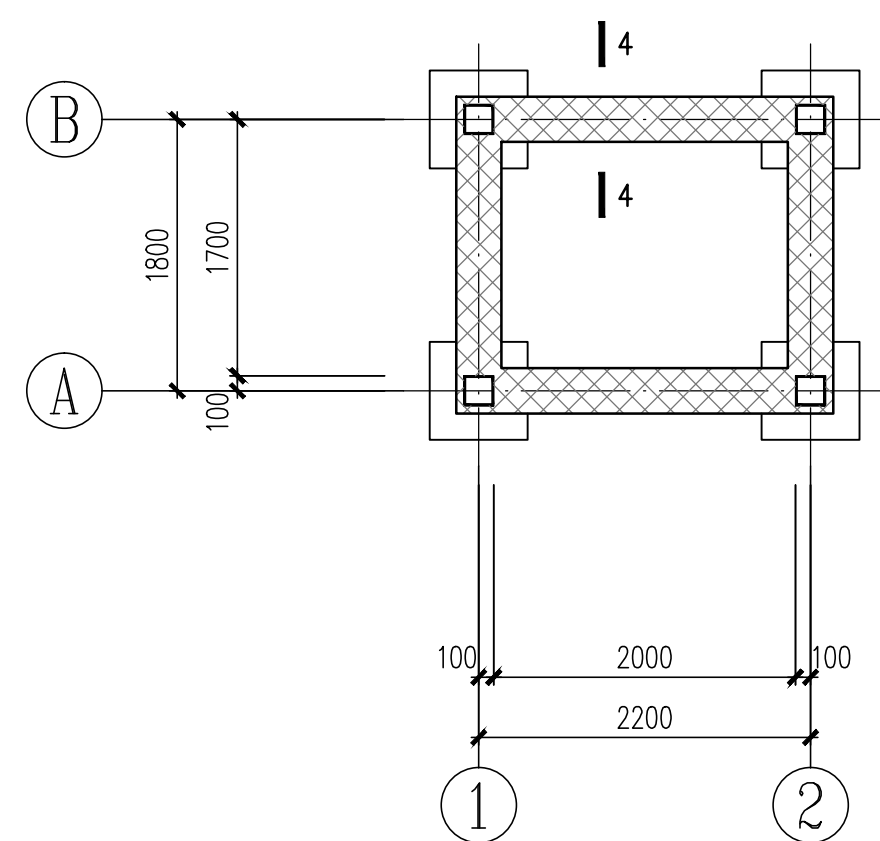

钢结构电梯基础图 1:50

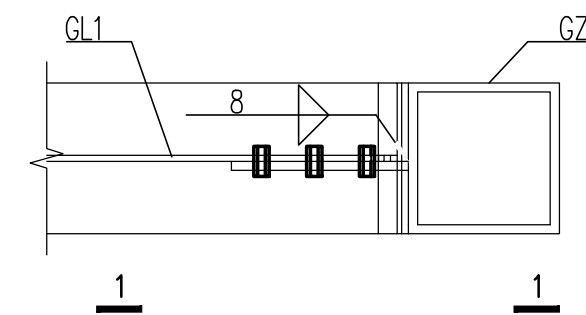

GL1与GZ1连接节点

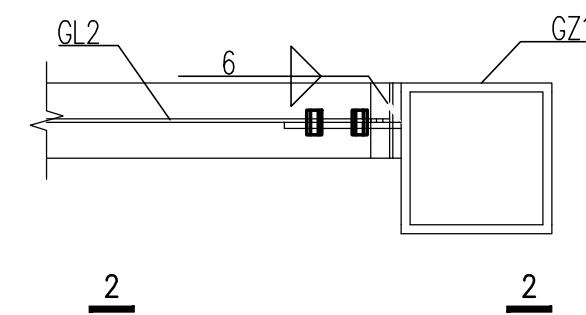

GL2与GZ1连接节点


18.12.12	A	施工图出图
日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description

项目名称 Project Name	室内钢结构电梯
----------------------	---------


职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	日 期 Date
审 定 Approved by			
审 核 Reviewed by			
校 对 Checked by			
设计总负责人 Principal in charge			
专业负责人 Discipline Responsible			
设 计 Designed by			
绘 图 Drawn by			

图纸名称 Sheet Title 西北西南区 景观电梯详图			
专 业 Discipline	结 构	阶 段 Stage	施 工 图
图 号 Sheet No.	30-001	版 次 Rev.	A


执业签章
Registration Stamp

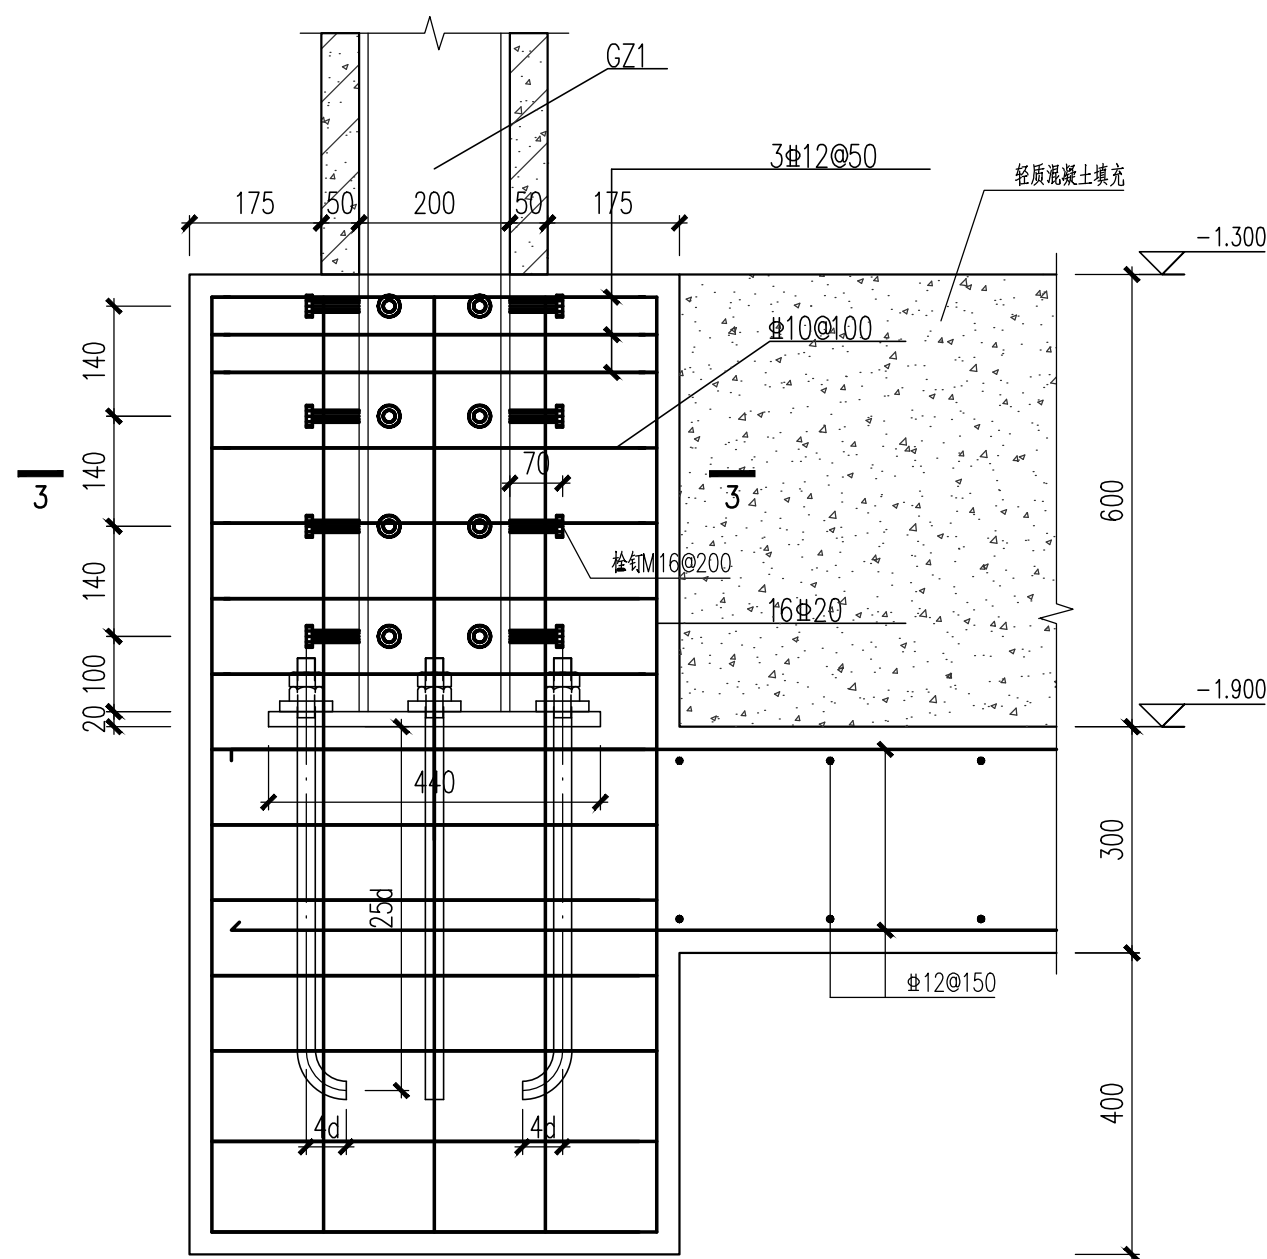


柱脚节点

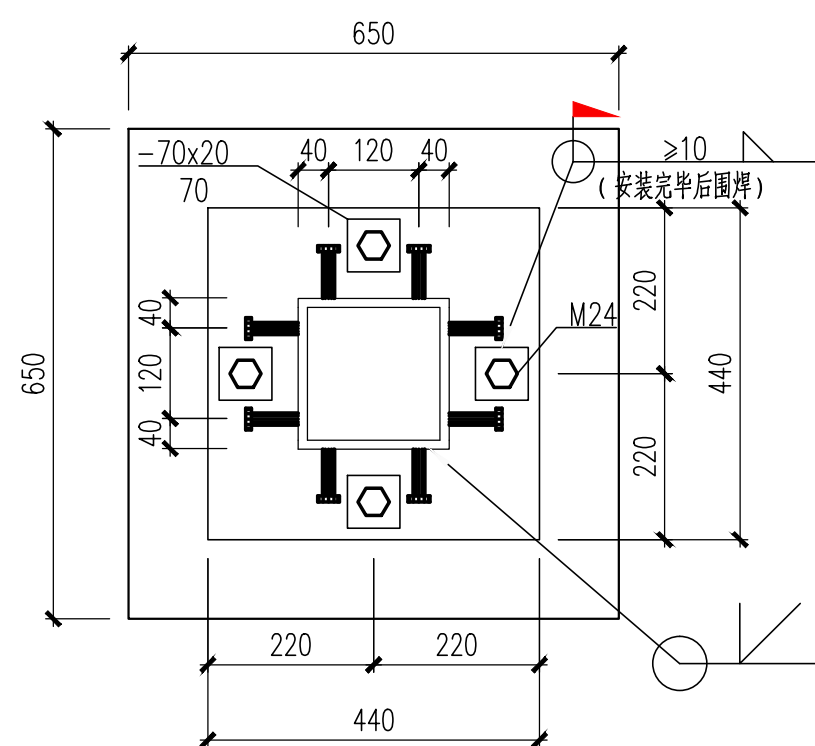


3-3

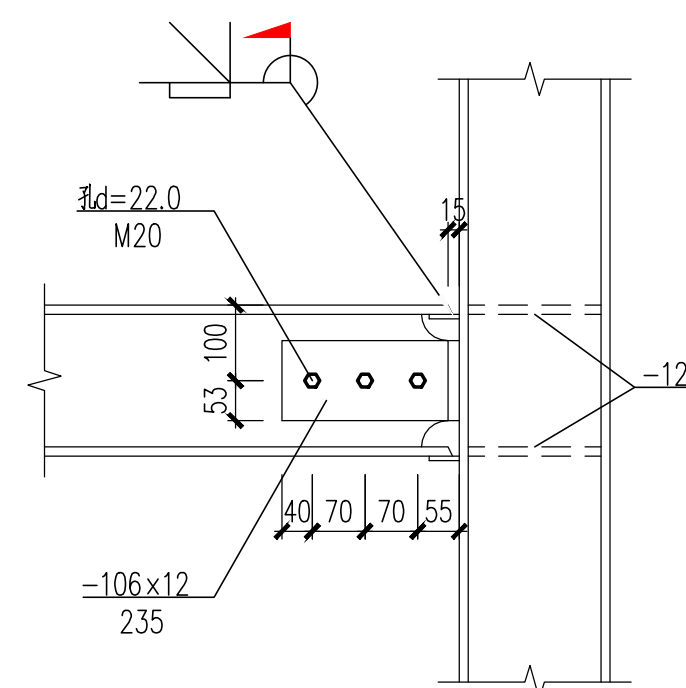

1-1

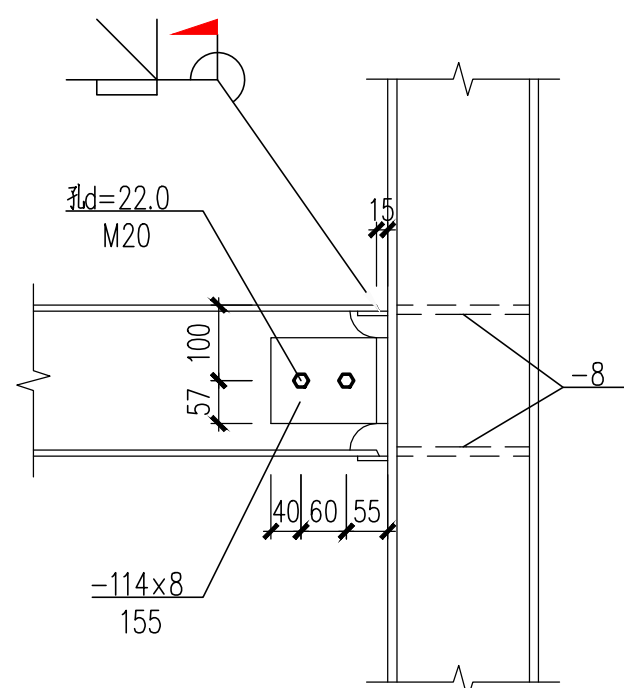

2-2

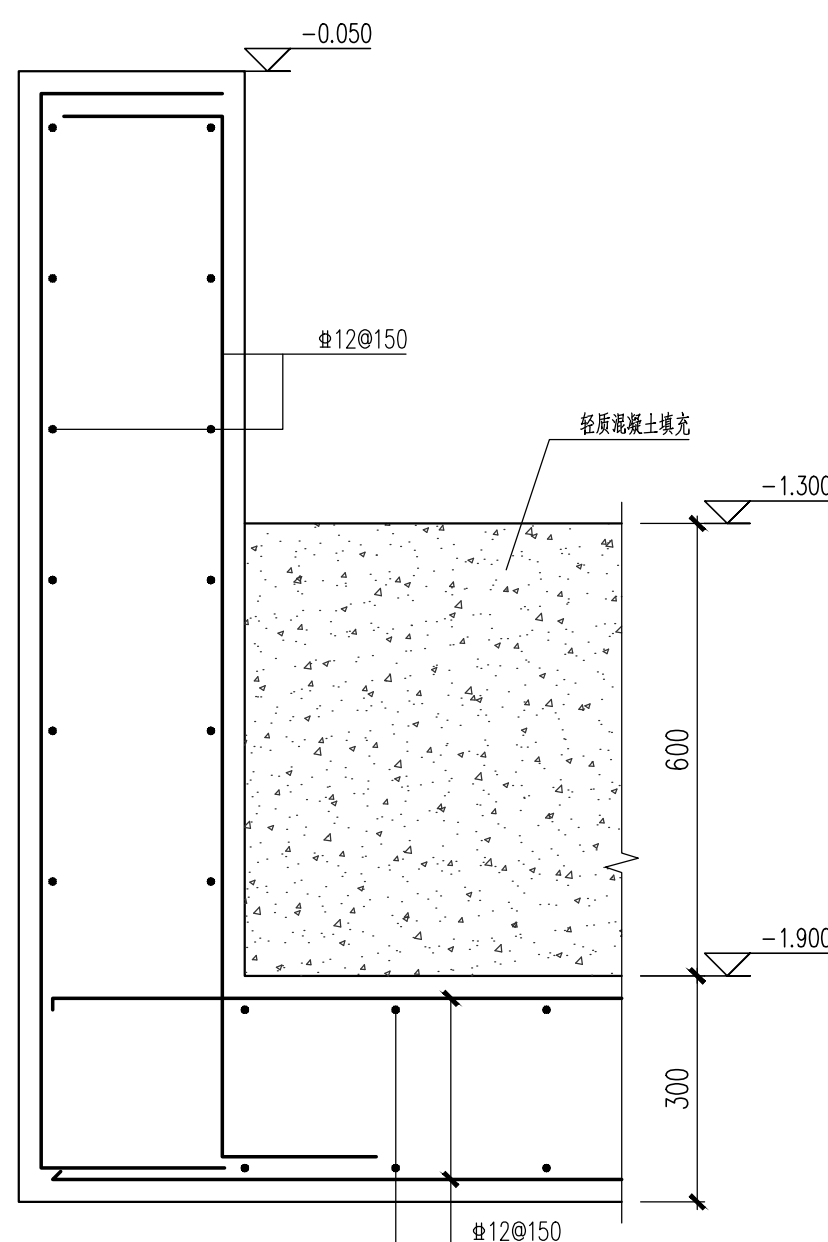

4-4

说明:

1. 钢结构设计使用年限为50年,安全等级为二级。
2. 加劲肋、连接板、高强螺栓钢材采用Q345B钢,高强螺栓采用10.9级摩擦型螺栓,焊条E50型,未注明焊缝质量等级为二级。
3. 钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验和硫磷的合格保证,并且还应具有碳含量的合格保证。
4. 涂装:喷射或抛射除锈;除锈等级:Sa2.5;无机富锌底漆一道,每道厚度为40 μm;环氧云铁中间漆一道,每道厚度为40 μm;氯化橡胶面漆二道,每道厚度为40 μm。
5. 钢结构的防火质量控制与验收等均应符合《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)的有关要求。
6. 四层楼板底与钢结构顶间空隙采用细石混凝土填充。
7. 未注明混凝土强度等级均为C35。

会 员	建 筑	景 观	园 林	水 电	暖 通	强 电
Confirmed by	Architecture	Landscape	HVAC	Plumbing	Electricity	Power
	结 构	室 内			动 力	配 电
	Structure	Interior			PWY	
						↓