


总等电位联结系统图示例

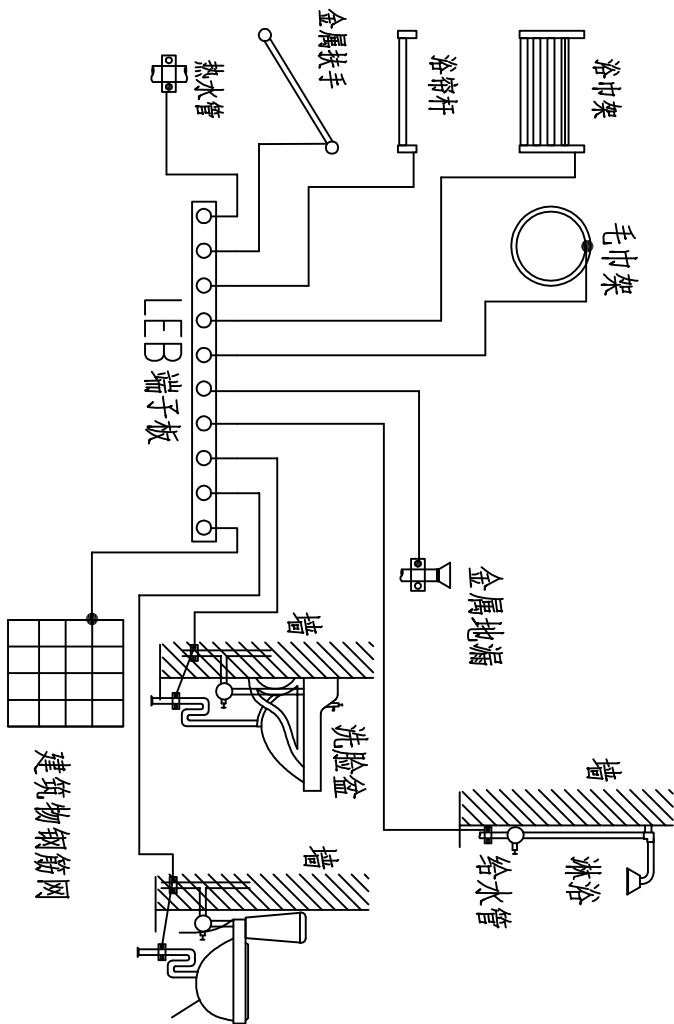

卫生间局部等电位联结详图

注：

- 1.地面钢筋网应与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。
- 2.等电位联结线与浴盆,金属地漏,下水管等卫生设备的连接见02D501-2-4.1,4.2。
- 3.图中LEB线均采用BVVR-1x6mm<sup>2</sup>铜线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
- 4.墙或地面预埋件见97SD567-25。
- 5.卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见02D501-2-24.32。

工程名称 PROJECT		设计阶段	施工图
自建房		设计	
图名DRAWING TITLE	比例	图例	1:100
总等电位联结系统图		日期	2019.09
		图例/图号	电气-05