

专业	日期	专业	日期	专业	日期
建筑		给排水		暖通	
结构		电气		总图	

(此图纸未经本院书面授权,不得复印或套用)




改造后景观配电平面图 1:1000



草坪灯示意图

- 说明:
1. 采用TN-S接地系统。
 2. 灯具具体安装确切位置电气人员施工时需与土建、绿化人员密切配合后,方可施工。
 3. 灯具防护等级不低于IP55级。
 4. 所有接头进行防潮处理后加热缩套管密封封装(或者用防水胶带做防水处理)。
 5. 灯具外观样式由甲方定。
 6. 其他按电气有关规范要求进行。

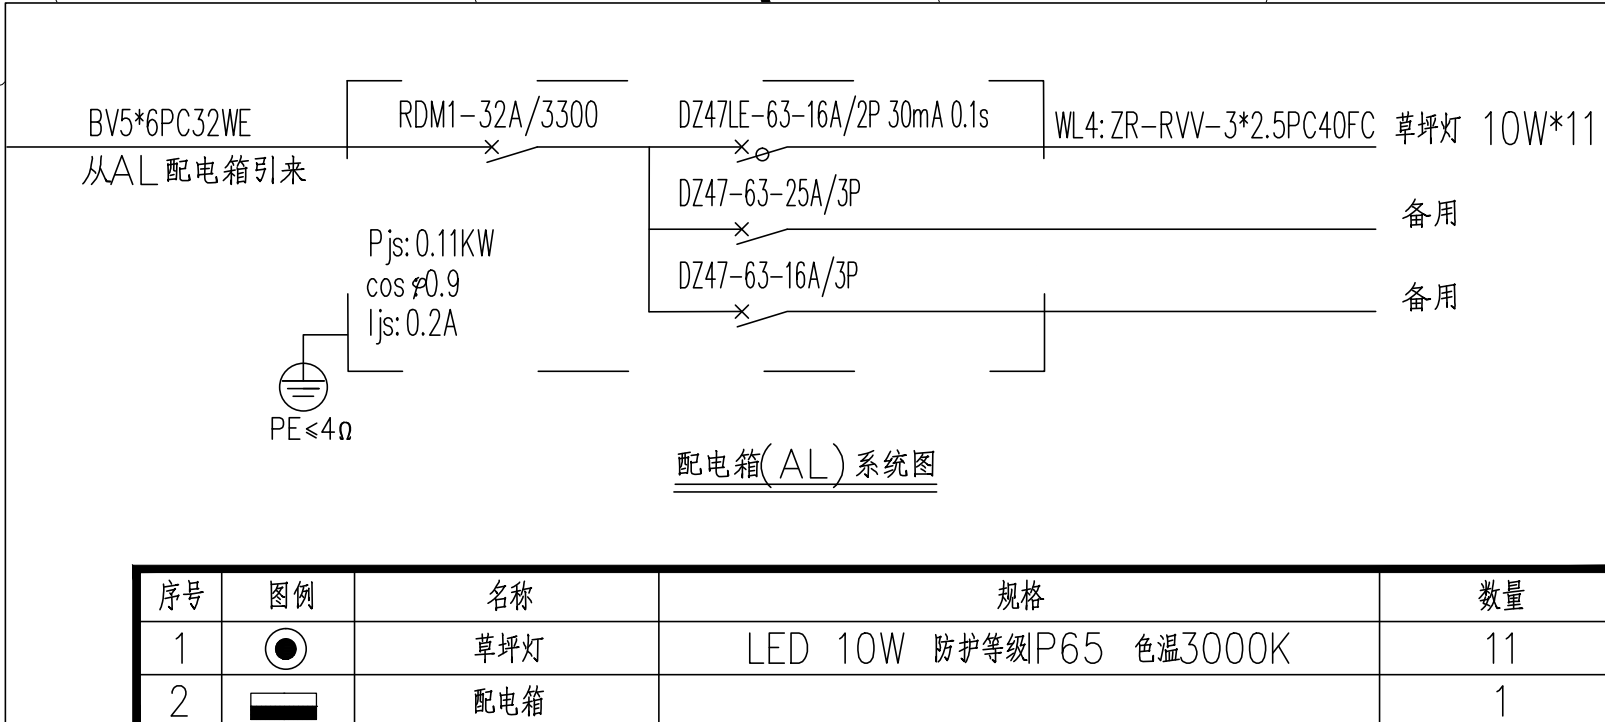

江西省建筑设计研究总院 Jiangxi Architectural Design & Research General Institute	
JXADRGJ	
国家工程设计证号: A136002978(甲级)	
合作设计单位 CO-OPERATED WITH	
出图专用章 STAMP FOR ISSUE	
注册师执业印章 REGISTERED ENGINEER STAMP	
版本	内容
备 注: 本图纸须经相关部门审查通过后方可用于施工 本图须加盖本院出图专用章, 否则一律无效	
施工图审查单位	
施工图审查合格书编号	
工程名称 龙佳睿途酒店化粪池提升改造工程	
项目名称	
建设单位 漳州市龙佳睿途酒店有限公司	
院 长	许秋华
审 定	许秋华
工程负责人	方 华
专业负责人	方 华
审 核	方 华
校 对	马艳丽
设 计	彭益王
制 图	彭益王
图 名 改造后景观配电平面图	
工程编号	
图 别	景 施
图 号	DS-1
日 期	2019.11