



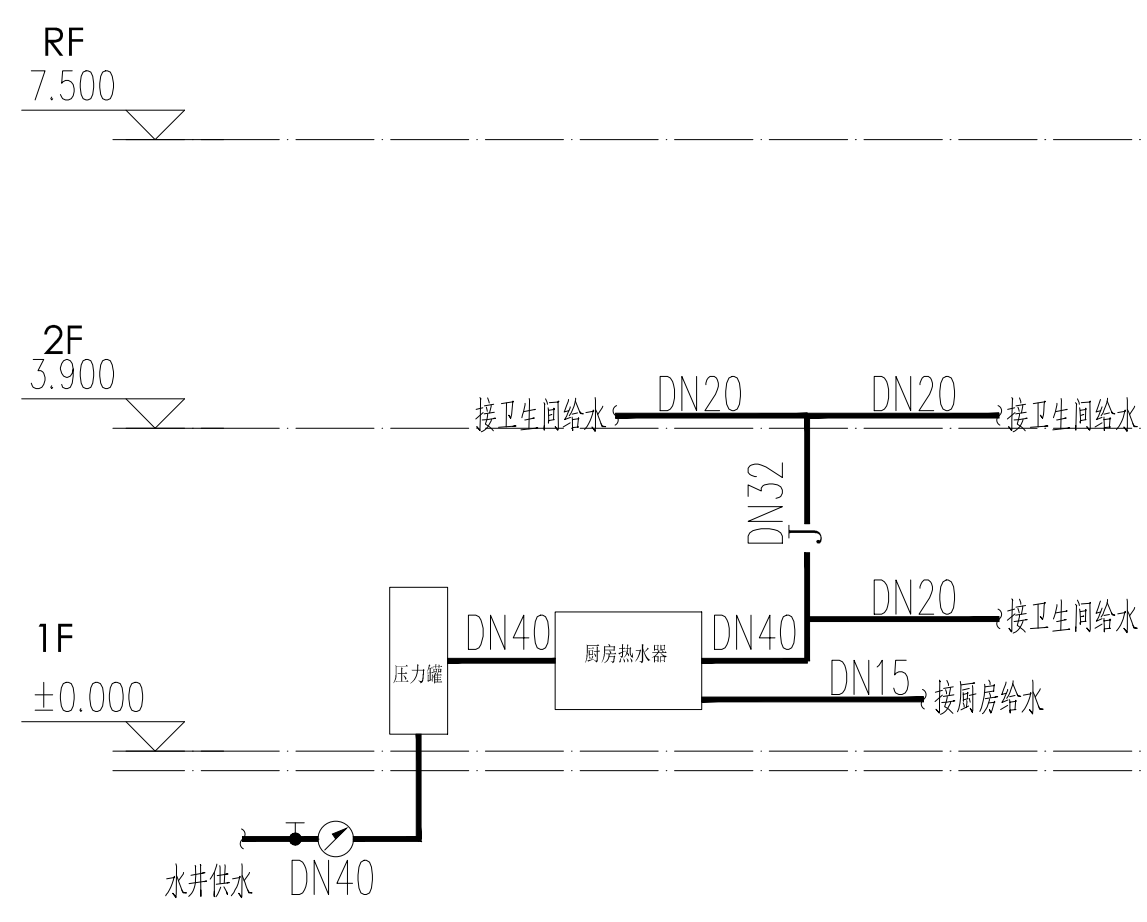


给水系统图

- 1、给水支管入口压力超过 0.35MPa 的,支管设置减压阀减压。入口压力不超过 0.35MPa 的,各支管通过水表前的截止阀调节压力,阀后动压不超过 0.20MPa 。
- 2、图中所注入户管的入口压力值对应标高为 -1.00 (相对标高)。
- 3、室外给水管道埋深为室外地面下 -0.80 米;
- 4、生活给水管与消防管、排水管高度相冲突时,生活给水管应上翻或下翻避让。

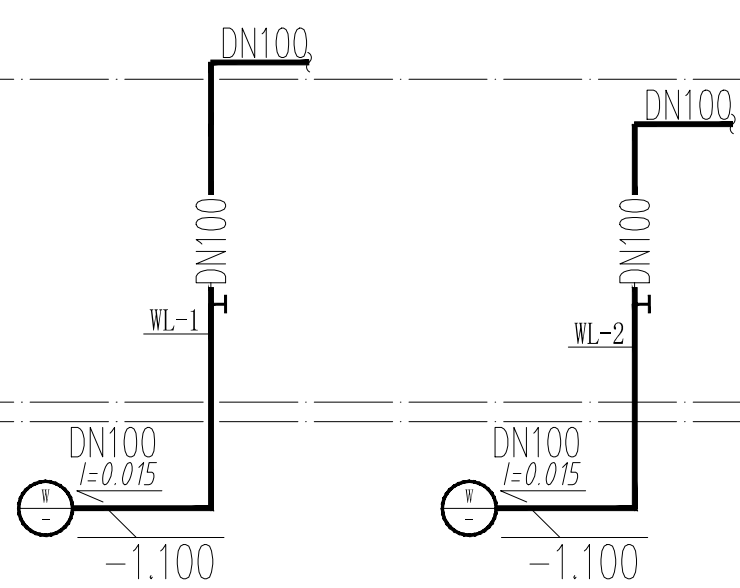

污水排水原理图

- 1、各单排支管连接至排水横干管上时,连接点至立管底部下游水平距离不得小于 1.5m 。
- 2、可根据室外检查井位置、标高及室外场地标高、坡度,调整雨、污水出户管标高、坡度及角度。
- 3、图中未注明的排水出户管标高详见《一层给排水平面图》。

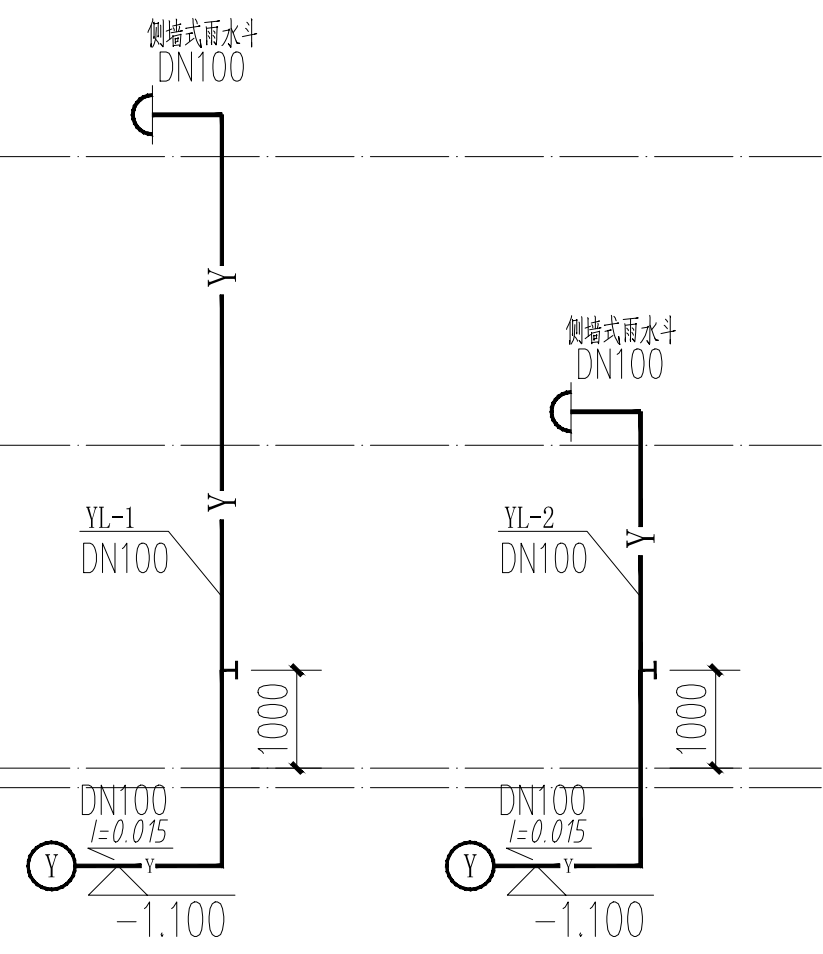

雨水原理图

- 注:1.立管上检修口安装高度距地面或相应楼板面 1.0m 。
- 2.一层排水管道所标高均指出户位置。
 - 3.一层出户排水管道穿地下室侧墙或剪力墙位置须预留金属套管。

二层自建房	阶 段	施工图设计
系统图	图 号	水施-5
	比 例	1: 100
	日 期	2020.10.06