



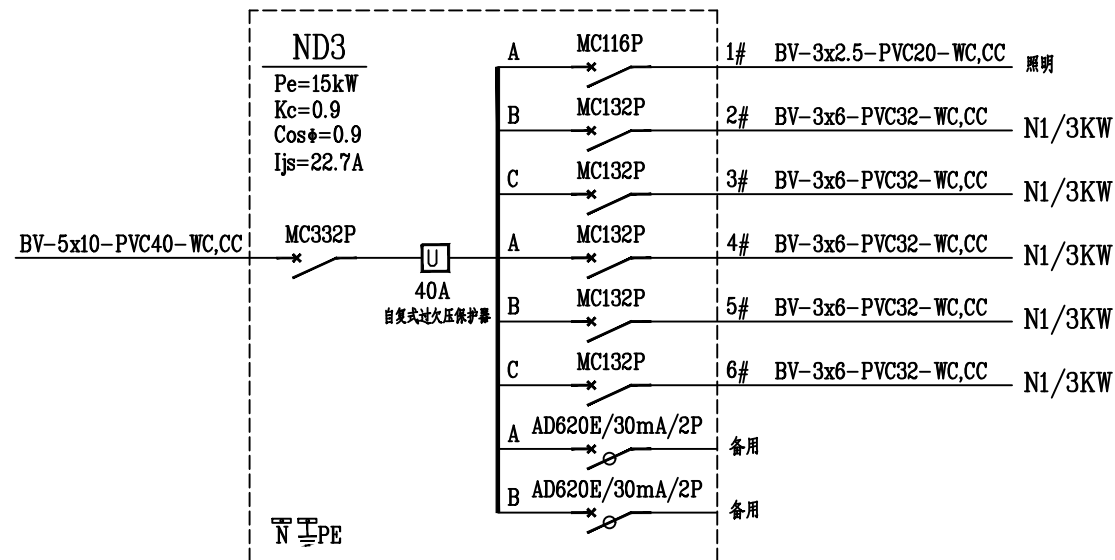

1. 采用PZ30型配电箱，箱体下沿距地1.8米暗装。

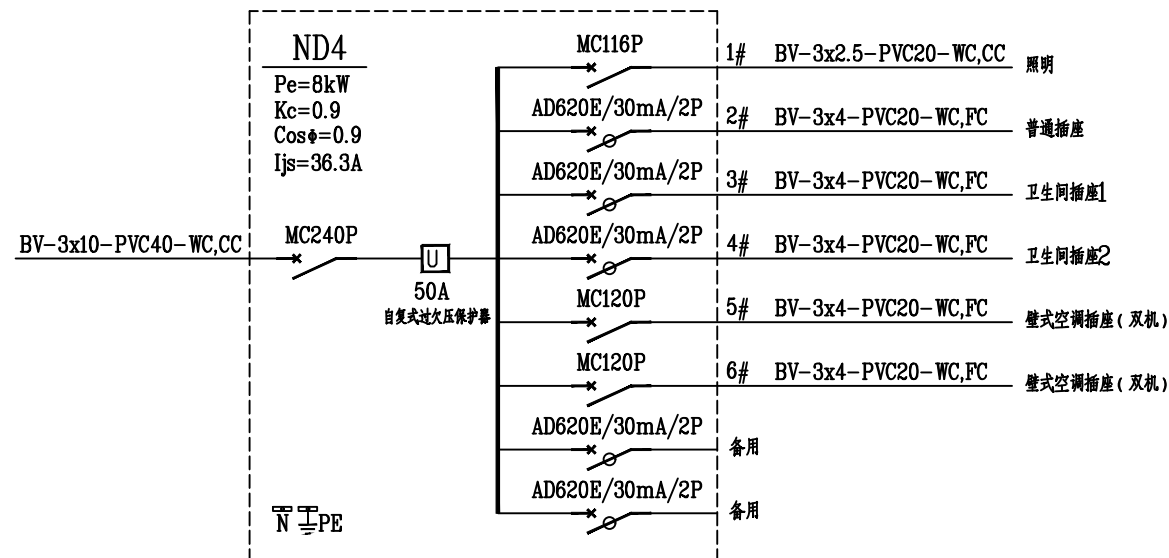

1. 采用PZ30型配电箱，箱体下沿距地1.8米暗装。

|                  |     |         |
|------------------|-----|---------|
| 自建民宿<br>配电系统图（三） | 阶 段 | 施工图设计   |
|                  | 图 号 | 电施-06   |
|                  | 比 例 | 1:100   |
|                  | 日 期 | 2021.05 |